

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea anexei nr. 2.4 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezența hotărâre.

Art. I. — Anexa nr. 2.4 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezența hotărâre.

Art. II. — Elaborarea documentației tehnico-economice, precum și procedurile de avizare și aprobare a indicatorilor tehnico-economici, aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se vor soluționa în condițiile actului normativ în vigoare la data la care au început.

**PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA**

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării regionale

și turismului,

Eduard Hellvig

Ministrul administrației și internelor,

Mircea Dușa

p. Ministrul delegat pentru administrație,
Cătălin Constantin Chiper,

secretar de stat

Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu

București, 30 octombrie 2012.
Nr. 1.061.

ANEXĂ

(Anexa nr. 2.4 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010)

 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI	REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE	Indicativ: SCOST-04/MDRT
	STANDARD DE COST	Versiune revizuită octombrie 2012

001063201111(2012)

1. Preambul

Standardul de cost constituie document de referință, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe are drept scop reducerea consumurilor energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kWh/m² arie utilă, în condiții de eficiență economică și în condițiile păstrării valorii arhitecturale,

ambientale și de integrare cromatică în mediul urban a anvelopei blocurilor de locuințe.

Utilizarea eficientă a energiei în clădiri și diminuarea pierderilor energetice impun realizarea unor lucrări de reabilitare termică atât la anvelopa clădirii, cât și la unele componente ale sistemului de încălzire, în condițiile asigurării cerințelor fundamentale de calitate în construcții prin utilizare de produse pentru construcții și tehnologii performante, conforme cu specificațiile tehnice aplicabile.

Standardul de cost cuprinde prețuri unitare de referință pentru evaluarea cheltuielilor estimative cuprinse în capitolul 4

„Cheltuieli pentru investiția de bază” din structura devizului general estimativ, al căruia conținut-cadru este cuprins în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.

Prețurile unitare se referă la lucrări de intervenție/activități eligibile de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, cu grad mare de repetabilitate și pentru care s-au luat în considerare, în principal:

- pentru materiale, utilaje și transport;
- prețuri estimative la nivelul lunii august 2012;
- pentru manoperă:
- salariul mediu brut pe ramura construcții, comunicat de Institutul Național de Statistică la nivelul medie aferent semestrului I 2012;
- contribuții asupra salariilor pe care le suportă angajatorul și le include în costuri: cotele în vigoare conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

— pentru cheltuieli indirekte:

- procent maxim de 10%;
- pentru profit:
- procent maxim de 5%;
- pentru cursul lei/euro:
- 1 euro = 4,45 lei, curs valutar mediu luat în calcul la rectificarea bugetului de stat din august 2012, aprobată prin Ordonanța Guvernului nr. 13/2012.

2. Referințe

— Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;

— Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

— Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007, cu modificările și completările ulterioare;

— Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor, indicativ C 107-2005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.055/2005, cu modificările și completările ulterioare;

— Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118-1999, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 27/N/1999;

— Regulamentul privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului de stat, ministrul administrației și

internelor nr. 1.822/394/2004, cu modificările și completările ulterioare.

3. Terminologie

a) *produs pentru construcții* — produs în scopul de a fi incorporat în mod permanent în construcții sau părți ale acestora și a căruia performanță afectează performanța aferentă cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor și este determinată, verificată și declarată în conformitate cu prevederile specificației tehnice armonizate, standardului național sau agrémentului tehnic în construcții aplicabil, după caz;

b) *anvelopă* — totalitatea elementelor de construcție perimetrale prin care are loc transferul de căldură;

c) *flux termic* — transferul de căldură prin transmisie directă prin suprafața anvelopei clădirii, pentru o diferență de temperatură între interior și exterior de 1K;

d) *rezistență termică* — parametru de performanță caracteristic fiecărui element de anvelopă, necesar pentru evaluarea performanței energetice a clădirilor;

e) *rezistență termică corectată* — rezistență termică la care se ia în considerație influența tuturor punților termice asupra rezistențelor termice în câmp curent;


f) *indicele de formă al clădirii* — raportul dintre aria anvelopei prin care are loc transferul de căldură și volumul util al clădirii.

4. Obiectiv de referință

Clădire cu destinație bloc de locuințe, cu următoarele caracteristici:

Nr. crt.	Date tehnice	UM	Valori de referință
1.	Regim de înălțime	—	P+9E
2.	Înălțime liberă de nivel	m	2,52
3.	Tip acoperiș	—	Terasă necirculabilă
4.	A_u — arie utilă clădire	mp	2.895,30
5.	A_{f_0} — arie fațadă parte opacă	mp	2.281,00
6.	A_{f_v} — arie fațadă parte vitrată	mp	722,00
7.	A_{ter} — arie terasă	mp	268,00
8.	A_s — arie planșeu peste subsol	mp	228,00
9.	A_{env} — arie anvelopă	mp	3.499,00
10.	V_u — volum util	mc	7.289
11.	Raportul dintre aria fațadei parte vitrată și aria utilă a clădirii	—	0,25
12.	Indice de formă al clădirii	—	0,48

5. Standard de cost

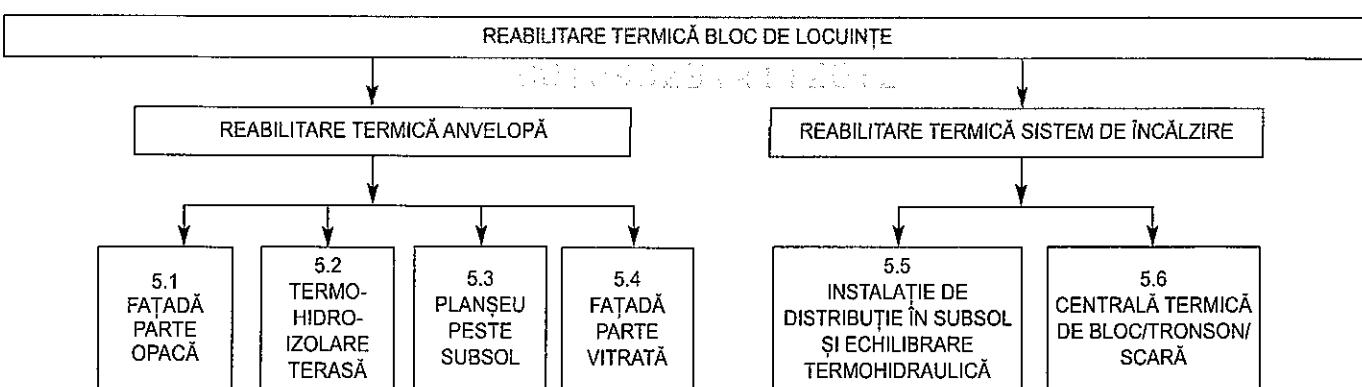

5.1. Reabilitare termică envelopă — fațadă parte opacă

5.1.1. Lucrări de intervenție/Activități eligibile

A. Standardul de cost cuprinde, în principal:

- curățarea prin periere, spălarea stratului suport și controlul tehnic de calitate;

— izolare termică suprafață exterioară fațadă, cu produse de construcții compatibile tehnic, inclusiv termoizolarea conturului golurilor (șpaletă, buiandrugi, glafuri);

- termoizolarea soclului ($h_{med} = 0,6$ m);

- montarea-demontarea și transportul schelei;

— utilizarea schelei aferente unei perioade de închiriere de 1,5 luni calendaristice;

— transportul materialelor și molozului la o distanță de 10 km.

B. Standardul de cost nu cuprinde:

- reparații la tencuieli exterioare;

— consolidarea/demolarea și refacerea unor elemente structurale/nestructurale a căror necesitate este stabilită, în condițiile legii, prin raport de expertiza tehnică;

— repararea/consolidarea parapețiilor la balcoane/logii, a aticelor și a altor elemente de fațadă cu potențial risc de desprindere/prăbușire;

- demontarea-remontarea echipamentelor pe fațadă.

Precizări

1. Izolarea termică a suprafetei exterioare a fațadei blocului de locuințe se poate realiza luându-se în considerare de către proiectant:

a) sisteme compozite de izolare termică — în structură compactă sau cu strat de aer ventilat —, însotite de documente de atestare a conformității — certificat de conformitate/declarație de performanță — întocmite pe baza unui referențial — standard/agrement tehnic — aplicabil;

b) produse de construcții, compatibile tehnic pentru destinația preconizată de reabilitare termică bloc de locuințe și ale căror caracteristici tehnice, clase și nivelurile de performanță stabilite de proiectant în documentația tehnică respectă reglementările tehnice aplicabile, iar sistemul de izolare termică nou-creat respectă cerințele fundamentale de calitate în construcții.

2. Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în principal:

— aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport;

- material termoizolant;

- pozarea și fixarea mecanică a materialului termoizolant;

— aplicarea masei de spațiu armată cu plasă din fibră de sticlă;

- realizarea stratului de finisare cu tencuiuă decorativă.

Se pot adopta și alte sisteme de izolare termică, standardizate/agrementate tehnic sau realizate din produse de

5.1.2. Caracteristici tehnice; clase și nivelurile de performanță

Caracteristici tehnice	Clase/Niveluri de performanță	
	$H_{bloc} \leq P+11 E^*)$	$H_{bloc} > P+11 E$
Rezistență termică minimă corectată a peretelui exterior reabilitat termic	$R'_{min} \geq 1,8 \text{ m}^2\text{K/W}$	$R'_{min} \geq 1,8 \text{ m}^2\text{K/W}$
Clasa de reacție la foc (***) a sistemului compozit de izolare termică în structură compactă	B – s2, d0**)	A1 A2 – s1, d0

*) Inclusiv blocurile de locuințe la care deasupra nivelului-limită se aflat un singur nivel construit ce ocupă maximum 50% din aria construită a blocului și cuprinde numai spații tehnice, circulații funcționale sau spații-anexă (spălătorii, călcătorii etc.).

**) Se realizează bordarea golurilor (ferestre și uși) pe toate laturile exterioare cu materiale termoizolante din clasa de reacție la foc A1 sau A2 – s1, d0 cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant al fațadei; varianta alternativă: bordarea cu fâșii orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2 – s1, d0 dispuse în dreptul tuturor planșelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant B – s2, d0 utilizat la termoizolarea fațadei.

(***) Pentru sisteme compozite de izolare termică cu strat de aer ventilat, clasa de reacție la foc a materialului termoizolant este A1 sau A2 – s1, d0.

5.1.3. Unitate de măsură: m² fațadă parte opacă reabilitată termic

5.1.4. Preț unitar de referință

Reabilitare termică — fațadă parte opacă	$H_{bloc} \leq P+11 E^*$		$H_{bloc} > P+11 E$	
	Lei/m ² (exclusiv TVA)	Euro/m ² (exclusiv TVA)	Lei/m ² (exclusiv TVA)	Euro/m ² (exclusiv TVA)
Grosime**) material termoizolant	10 cm	152	34	179

*) Inclusiv blocurile de locuințe la care deasupra nivelului-limită se află un singur nivel construit ce ocupă maximum 50% din aria construită a blocului și cuprinde numai spații-tehnice, circulații funcționale sau spații-anexă (spălătorii, călcătorii etc.).

**) Caracteristicile tehnice, clasele și nivelurile de performanță, precum și grosimea materialului termoizolant se stabilesc cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile.

5.2. Reabilitare termică anvelopă — termo-hidroizolare terasă

5.2.1. Lucrări de intervenție/Aktivități eligibile

A. Standardul de cost cuprinde, în principal:

- curățarea stratului suport și controlul tehnic de calitate;
- termohidroizolare terasei (suprafața orizontală și atic — $h_{med} = 0,40$ m) cu produse de construcții compatibile tehnic;
- înlocuirea copertinei la atic;
- recondiționarea/inlocuirea pieselor deteriorate (parafrunzare, guri de scurgere, guri de aerisire);
- proba de înundare a terasei în vederea recepționării lucrărilor;
- transportul materialelor și molozului la 10 km.

B. Standardul de cost nu cuprinde:

- îndepărțarea stratului de protecție de nisip și date;
- desfacerea hidroizolației existente și repararea termoizolației existente, activități a căror necesitate este stabilită, în condițiile legii, prin raport de expertiză tehnică;
- demontarea-remontarea echipamentelor pe terasă;
- supraînălțarea aticelor și realizarea balustrăzii de protecție la atic.

Precizări

1. Termohidroizolare terasei blocului de locuințe se poate realiza luându-se în considerare de către proiectant:

a) sistemele compozite de izolare termică — însoțite de documente de atestare a conformității — certificat de conformitate/declarație de performanță — întocmite pe baza unui referențial — standard/agrement tehnic — aplicabil;

b) produsele de construcții, compatibile tehnic pentru destinația preconizată de reabilitarea termică a terasei blocului de locuințe și ale căror caracteristici tehnice, clase și niveluri de performanță stabilite de proiectant în documentația tehnică respectă reglementările tehnice aplicabile, iar sistemul de termohidroizolare termică nou-creat respectă cerințele fundamentale de calitate în construcții.

2. Sistemul de termohidroizolare cuprinde, în principal:

- strat difuzie și barieră contra vaporilor;
- material termoizolant;
- șapă armată cu plasă sudată;
- material hidroizolant cu autoprotecție.

Se pot adopta și alte sisteme de termohidroizolare, standardizate/agrementate tehnic sau realizate din produse de construcții compatibile tehnic, care îndeplinesc caracteristicile

5. Caracteristicile tehnice, clasele și nivelurile de performanță, precum și grosimea materialului termoizolant se stabilesc cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile.

5.2.2. Caracteristici tehnice; clase și niveluri de performanță

Caracteristici tehnice	Clase/Niveluri de performanță			
	$H_{bloc} \leq P+11 E^*$	$H_{bloc} > P+11 E$		
Rezistență termică minimă corectată a planșeului peste ultimul nivel reabilitat termic	$R'_{min} \geq 5 \text{ m}^2\text{K/W}$			
Clasa de reacție la foc a materialului termoizolant	C-s2, d0	B-s2, d0	A1	A2-s1, d0

*) Inclusiv blocurile de locuințe la care deasupra nivelului-limită se află un singur nivel construit ce ocupă maximum 50% din aria construită a blocului și cuprinde numai spații tehnice, circulații funcționale sau spații-anexă (spălătorii, călcătorii etc.).

5.2.3. Unitate de măsură: m² de terasă termohidroizolată

5.2.4. Preț unitar de referință

Reabilitare termică — termohidroizolare terasă	$H_{bloc} \leq P + 11 E^*$		$H_{bloc} > P + 11 E$	
	Lei/m ² (exclusiv TVA)	Euro/m ² (exclusiv TVA)	Lei/m ² (exclusiv TVA)	Euro/m ² (exclusiv TVA)
Grosime**) material termoizolant	16 cm	183	41	214

*) Inclusiv blocurile de locuințe la care deasupra nivelului-limită se află un singur nivel construit ce ocupă maximum 50% din aria construită a blocului și cuprinde numai spații tehnice, circulații funcționale sau spații-anexă (spălătorii, călcătorii etc.)

**) Caracteristicile tehnice, clasele și nivelurile de performanță, precum și grosimea materialului termoizolant se stabilesc cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile.

5.3. Reabilitare termică anvelopă — planșeu peste subsol

5.3.1. Lucrări de intervenție/Aktivități eligibile

A. Standardul de cost cuprinde, în principal:

- curățare prin periere, spălarea stratului suport și controlul tehnic de calitate;
- izolarea termică a planșeului peste subsol cu produse de construcții compatibile tehnici;
- transportul materialelor și molozului la 10 km.

B. Standardul de cost nu cuprinde:

- repararea și igienizarea elementelor de construcție din subsol;
- demontarea-remontarea echipamentelor în subsol.

Precizări

1. Izolarea termică a planșeului peste subsolul blocului de locuințe (intradosul plăcii) se poate realiza luându-se în considerare de către proiectant:

a) sistemele composite de izolare termică — însotite de documente de atestare a conformității — certificat de conformitate/declarație de performanță — întocmite pe baza unui referențial — standard/agrement tehnic — aplicabil;

b) produsele de construcții, compatibile tehnici pentru destinația preconizată de reabilitare termică a terasei blocului de locuințe și ale căror caracteristici tehnice, clase și niveluri de performanță stabilite de proiectant în documentația tehnică respectă

4. Caracteristicile tehnice, clasele și nivelurile de performanță, precum și grosimea materialului termoizolant se stabilesc cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile.

5.3.2. Caracteristici tehnice; clase și niveluri de performanță

Caracteristici tehnice	Clase/Niveluri de performanță
Rezistență termică minimă corectată a planșeului peste subsol reabilitat termic	$R'_{min} \geq 2,9 \text{ m}^2\text{K/W}$
Clasa de reacție la foc*) a sistemului compozit de izolare termică	B-s2, d0

*) Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termică a planșeului peste subsolul destinat parajelor subterane va fi A2 – s1, d0.

5.3.3. Unitate de măsură: m² planșeu peste subsol reabilitat termic.

5.3.4. Preț unitar de referință

Reabilitare termică — planșeu peste subsol	Lei/m ² (exclusiv TVA)	Euro/m ² (exclusiv TVA)
Grosime*) material termoizolant	8 cm	54

*) Caracteristicile tehnice, clasele și nivelurile de performanță, precum și grosimea materialului termoizolant se stabilesc cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile.

5.4. Reabilitare termică anvelopă — fațadă parte vitrată

5.4.1. Lucrări de intervenție/Aktivități eligibile

A. Standardul de cost cuprinde, în principal:

- demontarea tâmplăriei exterioare existente;
- montarea tâmplăriei exterioare termoizolante cu glaf exterior;
- transportul materialelor și deșeurilor rezultate din demontare la 10 km.

B. Standardul de cost nu cuprindă:

— elementele de închidere la balcoane/logii (stâlpi de colț, stâlpi unghi variabil, profile de compensare, profile de dilatare).

Precizări

Principalele caracteristici ale tâmplăriei exterioare termoizolante:

Comportarea la încovoiere din vânt	clasa B2
Rezistența la deschidere-închidere repetată	ferestre: minimum 10.000 de cicluri uși: minimum 100.000 de cicluri
Etanșeitatea la apă	minimum clasa 5A
Permeabilitatea la aer	minimum clasa 3
Numărul minim de schimburi de aer	0,5 schimburi/oră
Izolarea la zgomot aerian	în funcție de categoria străzii — minimum 25 dB

Cerințe constructive pentru tâmplărie exterioară termoizolantă din profile PVC cu glaf exterior:

- profil cu 5 camere, culoare albă;
- clasa A;
- armătură oțel zincat;
- grilă de ventilație mecanică;
- geam termoizolant dublu 4—16—4, low-E;
- feronerie oscilobatantă cu închideri multipunct;
- glaf exterior.

5.4.2. Caracteristici tehnice; clase și niveluri de performanță

Caracteristici tehnice	Clase/Niveluri de performanță	
	$H_{bloc} \leq P+11 E^*$	$H_{bloc} > P+11 E$
Rezistență termică minimă corectată a tâmplăriei exterioare termoizolante	$R'_{min} \geq 0,77 \text{ m}^2\text{K/W}$	
Clasa de reacție la foc a tâmplăriei exterioare termoizolante	min. C-s2, d0	A1 sau A2 – s1, d0

*) Inclusiv blocurile de locuințe la care deasupra nivelului-limită se află un singur nivel construit ce ocupă maximum 50% din aria construită a blocului și cuprinde numai spații tehnice, circulații funcționale sau spații-anexă (spălătorii, călcătorii etc.).

5.4.3. Unitate de măsură: m^2 tâmplărie exterioară termoizolantă

5.4.4. Preț unitar de referință

Reabilitare termică — fațadă parte vizată	$H_{bloc} \leq P+11 E^*$		$H_{bloc} > P+11 E$	
	Lei/ m^2 (exclusiv TVA)	Euro/ m^2 (exclusiv TVA)	Lei/ m^2 (exclusiv TVA)	Euro/ m^2 (exclusiv TVA)
Tâmplărie exterioară termoizolantă	423	95	512	115

*) Inclusiv blocurile de locuințe la care deasupra nivelului-limită se află un singur nivel construit ce ocupă maximum 50% din aria construită a blocului și cuprinde numai spații tehnice, circulații funcționale sau spații-anexă (spălătorii, călcătorii etc.).

5.5. Reabilitare termică sistem de încălzire — instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

5.5.1. Lucrări de intervenție/Aktivități eligibile

A. Standardul de cost cuprindă, în principal:

— repararea/refacerea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă menajeră, între punctul de raccord și planșul peste subsol, care cuprindă, în principal:

- golirea instalației interioare;
- desfacerea-refacerea izolației la conductele de distribuție, în zonele de intervenție;
- demontarea-montarea conductelor de distribuție în zonele de intervenție;
- repararea suportilor de susținere a conductelor de distribuție;
- realizarea protecției anticorozive la conducte și suporti;
- echilibrarea termohidraulică a instalației interioare de încălzire, care cuprindă, în principal:
- demontarea robinetelor de pe conductele de distribuție;

— montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza coloanelor, în subsolul blocului;

- demontarea robinetelor radiatoare și montarea robinetelor cu cap termostatic și robinete de aerisire;
- spălarea instalației interioare de încălzire;
- transportul materialelor și molozului la 10 km.

B. Standardul de cost nu cuprindă:

- probe la rece, la cald și de circulație;
- reparații majore la sistemul de încălzire, a căror necesitate este stabilită, în condițiile legii, prin raport de expertiză tehnică a instalației.

5.5.2. Caracteristici tehnice; clase și niveluri de performanță:

— conductivitatea termică a izolației conductelor:

$$\lambda_{max} = 0,05 \text{ W/m K}$$

— grosimea termoizolației conductelor:

$$d_{min} = 20 \text{ mm}$$

5.5.3. Unitate de măsură: m² arie utilă bloc de locuințe
 5.5.4. Preț unitar de referință

Denumirea lucrării	Lei/m ² (exclusiv TVA)	Euro/m ² (exclusiv TVA)
Reabilitare termică — instalatii distibutie subsol si echilibrarea hidraulica	32	7

5.6. Reabilitare termică sistem de încălzire — centrală termică de bloc/tronson/scără

5.6.1. Lucrări de intervenție/Activități eligibile

A. Standardul de cost cuprinde, în principal:

- golirea instalării;
- demontarea cazonului/arzătorului, inclusiv legăturile aferente acestuia;
- repararea/înlocuirea cazonului/arzătorului;
- protecția anticorozivă și izolarea termică la conductele și piesele de legătură aferente;
- spălarea instalării;
- curățarea coșului de fum;
- proba la rece a cazonului;
- transportul materialului și molozului la 10 km.

B. Standardul de cost nu cuprinde:

- lucrări de amenajări interioare, inclusiv realizarea legăturilor la instalația din centrală termică;
- probe cazon (la cald, de punere în funcțiune);
- dotări;
- schimbarea tipului de combustibil utilizat pentru producerea energiei termice.

5.6.2. Caracteristici tehnice; clase și niveluri de performanță:

— randament cazon:

$$\eta_{min.} = 91\%;$$

— conductivitatea termică a izolației conductelor:

$$\lambda_{max.} = 0,05 \text{ W/m K};$$

— grosimea termoizolației conductelor:

$$d_{min.} = 20 \text{ mm}.$$

5.6.3. Unitate de măsură: m² arie utilă bloc de locuințe

5.6.4. Preț unitar de referință

Denumirea lucrării	Lei/m ² (exclusiv TVA)	Euro/m ² (exclusiv TVA)
Reabilitare termică — centrală termică	36	8

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE

ORDIN

privind desemnarea reprezentanților Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale ca membri în cadrul Consiliului Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România

În conformitate cu prevederile Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) și (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 493/2010, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. e) și art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Nota privind stadiul implementării infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România nr. 896 din 23 octombrie 2012, comunicată de către Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică — CERT—RO,

în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul comunicațiilor și societății informaționale emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se desemnează ca membru titular, reprezentant al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale în cadrul Consiliului Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, domnul secretar de stat Teodor Gheorghe Negruț.

Art. 2. — Se desemnează ca membru supleant al reprezentantului prevăzut la art. 1 domnul Marian Ion —

președintele Centrului Național de Management pentru Societatea Informațională, care va participa cu drepturi depline la ședințele Consiliului Infrastructurii naționale pentru informații spațiale, în absența membrului titular.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
 Dan Nica

București, 23 octombrie 2012.
 Nr. 782.